


Bedienungsgeräte Aggregat 40 kVA

Hauptschalter
Bedienelement
Sicherung



FI- Schalter
Q1 Hauptsicherung
CEE 63 A
Q3 Sicherung CEE 32 A
Q4 Sicherung CEE 16 A
Q5 RCBO (FILS) Schuko

Übernahmekasten:

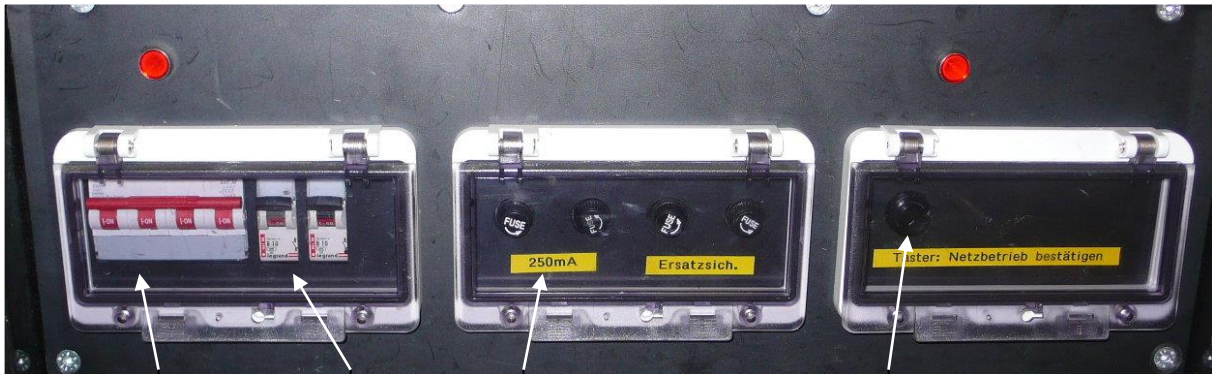

Ausgangsschalter Netz S2
Sicherungen betrieb Aggregat
Steuersicherungen Aggregat
Resetknopf Netzurückkehr (mit Kontrolleuchte)

Steuerausgang,
Verbindung zum Aggregat



Vom Aggregat

Ausgang (zum Verbraucher)

vom Netz

Erdung